

Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di
ROMAGNANO SESIA



Variante Strutturale di adeguamento al PAI del PRGC

PROPOSTA PROGETTO DEFINITIVO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL RUP

G5 Carta geoidrologica
scala 1 : 10.000

Luglio 2025

dott. geologo Massimo Biasetti

Studio Associato TERRITORIUM
Via Guglielmone Mazzoni, 52a - 13045 VALDILIANA
Tel. 015/57024 - 015/57024


	LITOLOGIA	ACQUIFERO	PERMEABILITA'	RISORSE IDRICHE	VULNERABILITA'
	Sabbie, limi e argille degli accumuli coluviali e dei conoidi del rio del Vallone	DA BASSA A MEDIA		Condizioni di saturazione per infiltramento	ELEVATA
	Ghiaie, sabbie e limi scisti di gneiss alluvionale	FREATICO	ELEVATA	Falda freatica della piana principale: potenzialità mediocre o scarsa (in minori) ed accentuate fluttuazioni	ELEVATA
	Piana alluvionale del f. Sesia				
	Piane alluvionali del t. Stora e r. minor				
	Terrazzo alluvionale di Romagnano. Copertura limosa ocometriche				
	Coperture di loess dei depositi alluvionali antichi	NULLO	NULLA	Nulle	MEDIA
	Ghiaie alterate con matrice sabbioso- limosa (depositi alluvionali antichi)	FREATICO (TEMPORANEO)	MEDIO BASSA	Falda freatica della sabbaglie: disponibilità scarsa e localizzata	
	NON AFFIORANTE formazione ricoperta da depositi alluvionali della piana di Valdengo	FREATICO (CONFINATO)	MEDIA	Falda profonda con buona potenzialità	VARIABLE
	Pozze litoidi massicce: vulcanici	SUPERFICIALE		Nel complesso NULLA. nei livelli superficiali alterati e in fasce di infiltrazione ELEVATA	ELEVATA

Pozzi idrici


- pozzo
- pozzo ad uso idropotabile
- piezometro
- isoplezometrica

Pozzo ad uso idropotabile (DPR 236/88, DL 152/99)
fasce definite su base geometrica (raggio 200 m)
in vigore fino all'approvazione delle fasce di rispetto relative
su base idrogeologica

zone di tutela assoluta (raggio 10 m)

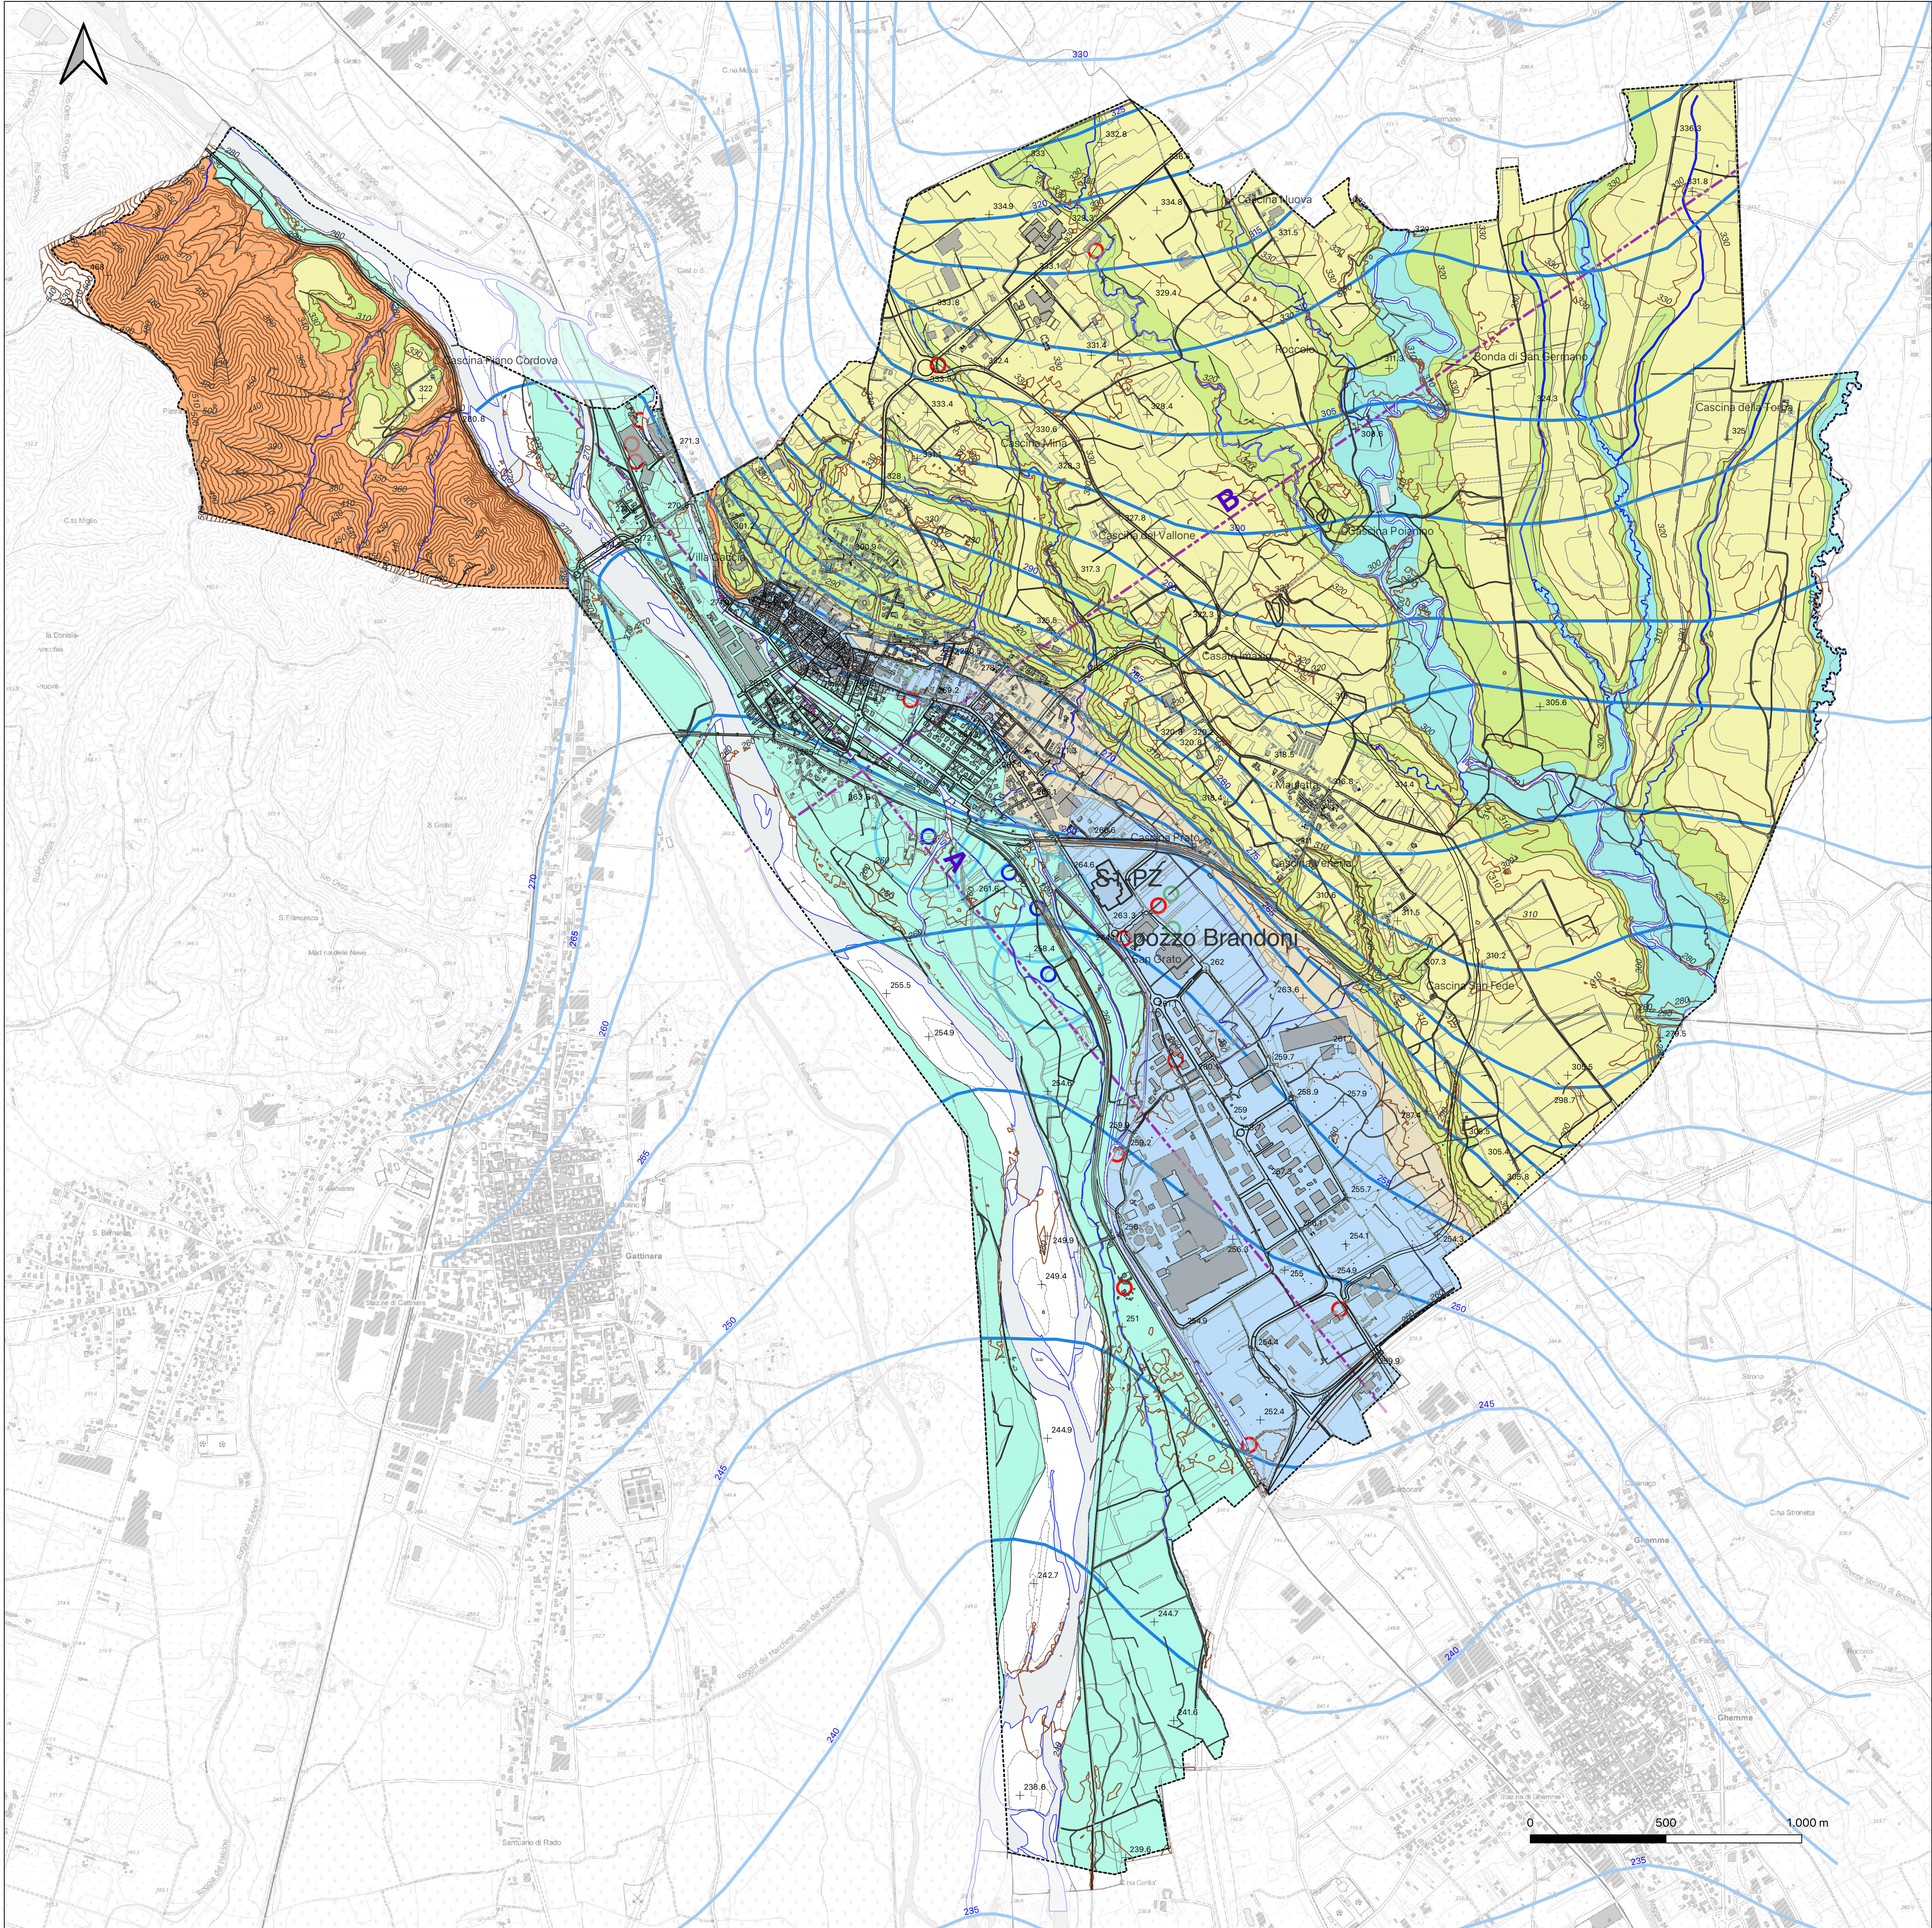

Sezioni idrogeologiche

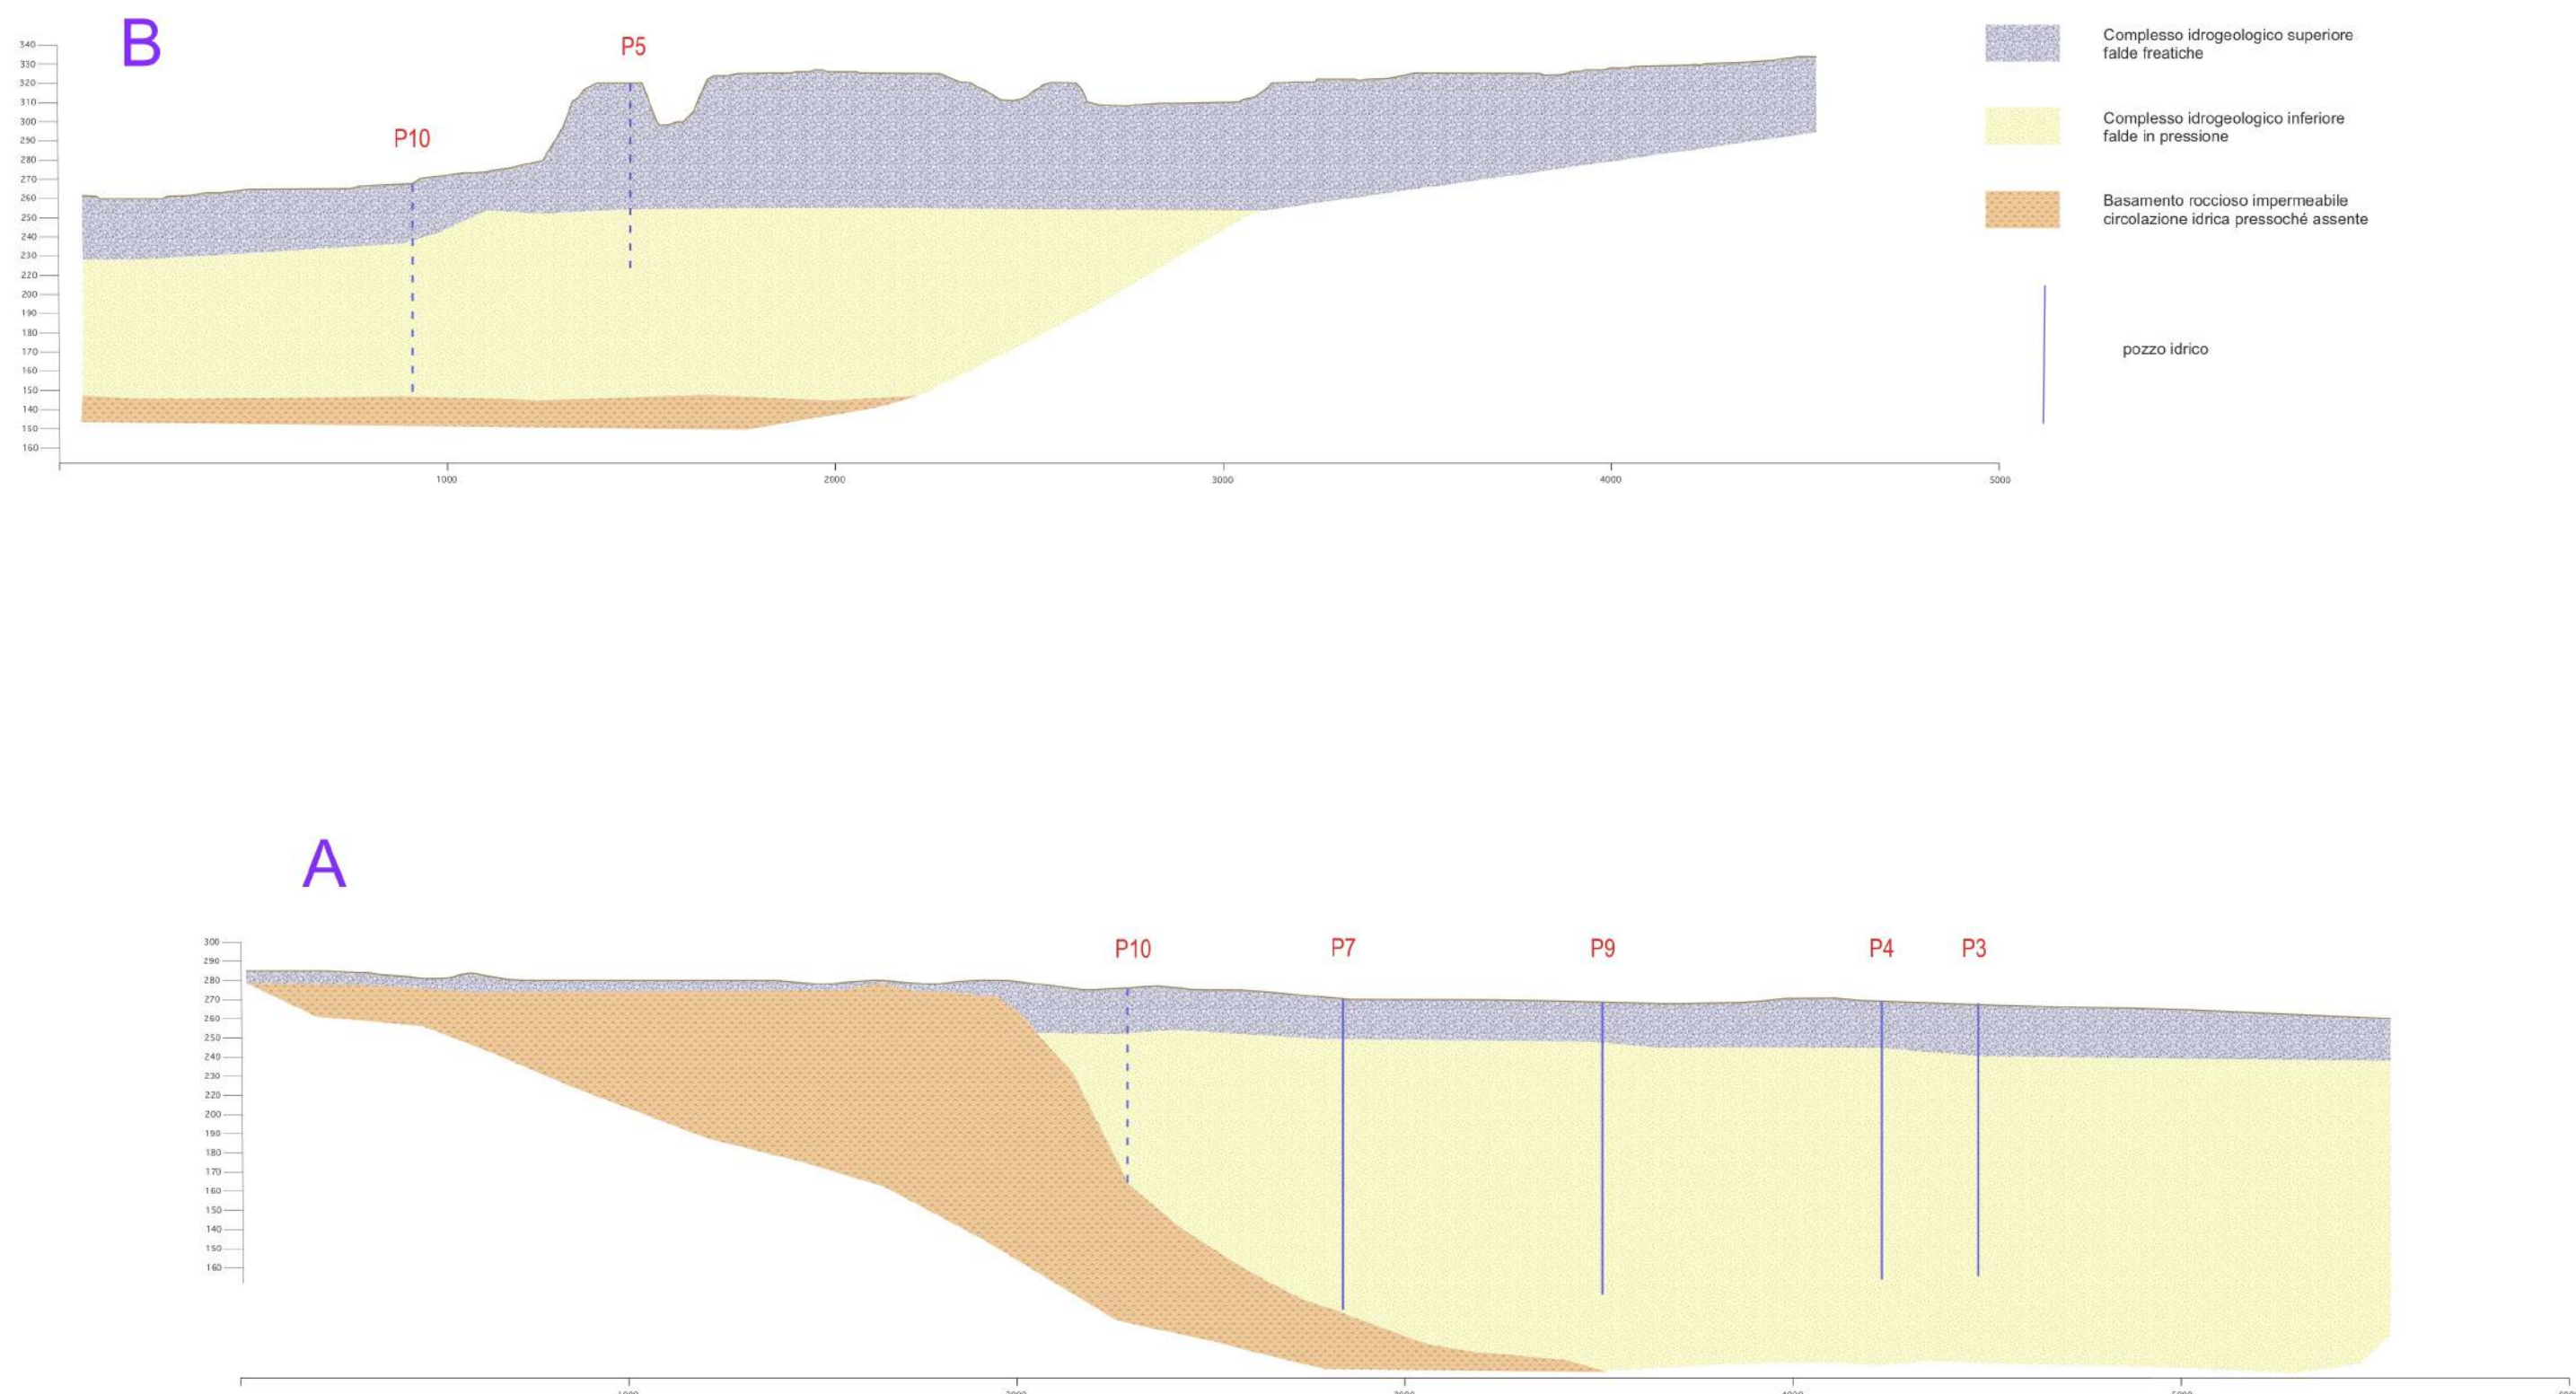

Aree di ricarica degli acquiferi profondi (Regione Piemonte - Piano di Tutela delle Acque)

